

四平市同字环保检测技术有限公司

报告编号: QBGCRBYY230721W02



检测报告

无组织废气

项目类别: (氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯)

委托单位: 四平市传染病医院

受检单位: 四平市传染病医院

报告日期: 2023.07.28



四平市同字环保检测技术有限公司



注 意 事 项

- 1. 报告无“检验报告专用章”无效。
- 2. 未经本单位批准，本报告不得复制，复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 3. 无批准人签字的报告仅限化验室内部交流学习使用，对外无效。
- 4. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验单位提出复测申请，逾期不予受理。
- 5. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
- 7. 本报告仅对所测样品负责。
- 8. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
- 9. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、提供的资料文件等商业秘密履行保密义务。
- 10. 未经本单位同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

通讯地址	四平市铁西区循环经济示范区新材街与宁波路交汇处4层办公楼中3层和4层
邮 编	136000
联系电话	0434-6055165
电子信箱	CXJC0504@163.com

防伪说明：报告编号是唯一的，报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“公司名称”防伪纹路。

项目信息说明

受检单位	四平市传染病医院
受检地址	四平市铁西区中央西路 190 号
检测类型	委托检测
项目联系人/电话	刘洋/13504348683
采样日期	2023.07.21
检测日期	2023.07.21~2023.07.23
采样人	扑振飞 李忠帅
检测项目	污水处理站周界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯
采样依据	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017

气象参数

检测日期	气象参数					
	天气情况	温度 (°C)	湿度 (%)	大气压 (kpa)	风向	风速 (m/s)
07.21	晴	27.8~28.6	51~58	97.5~97.9	43°±5° (东北风)	2.0~2.2

测点信息

检测点位	测点名称	定位
污水处理站周界	上风向 1	北纬 43°10'41" 东经 124°19'17"
	下风向 2	北纬 43°10'40" 东经 124°19'16"
	下风向 3	北纬 43°10'40" 东经 124°19'16"
	下风向 4	北纬 43°10'42" 东经 124°19'17"


检测结果

检测结果							
检测点位	检测项目	测点名称	样品编号	检测结果			排放 标准
				第一次	第二次	第三次	
污水处理 站周界	氨 (mg/m ³)	上风向1	CRBYY230721W01Q1~3	0.16	0.15	0.16	1.0
		下风向2	CRBYY230721W02Q1~3	0.18	0.19	0.19	
		下风向3	CRBYY230721W03Q1~3	0.22	0.22	0.23	
		下风向4	CRBYY230721W04Q1~3	0.20	0.20	0.20	
	硫化氢 (mg/m ³)	上风向1	CRBYY230721W05Q1~3	0.003	0.004	0.004	0.03
		下风向2	CRBYY230721W06Q1~3	0.006	0.005	0.005	
		下风向3	CRBYY230721W07Q1~3	0.006	0.007	0.007	
		下风向4	CRBYY230721W08Q1~3	0.006	0.006	0.006	
	氯 (mg/m ³)	上风向1	CRBYY230721W09Q1~3	ND	ND	ND	1.0
		下风向2	CRBYY230721W10Q1~3	ND	ND	ND	
		下风向3	CRBYY230721W11Q1~3	ND	ND	ND	
		下风向4	CRBYY230721W12Q1~3	ND	ND	ND	
	臭气浓度 (无量纲)	上风向1	CRBYY230721W13Q1~3	<10	<10	<10	10
		下风向2	CRBYY230721W14Q1~3	<10	<10	<10	
		下风向3	CRBYY230721W15Q1~3	<10	<10	<10	
		下风向4	CRBYY230721W16Q1~3	<10	<10	<10	
	甲烷 (%)	上风向1	CRBYY230721W17Q1~3	8.7×10 ⁻⁵	8.9×10 ⁻⁵	8.2×10 ⁻⁵	1
		下风向2	CRBYY230721W18Q1~3	2.3×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	
		下风向3	CRBYY230721W19Q1~3	2.3×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	
		下风向4	CRBYY230721W20Q1~3	2.3×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	
备注	当测定结果低于方法检出限时，测定结果以“ND”报出 排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005						

检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备	方法检出限
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度 HJ533-2009	紫外分光光度计 (Genesys10S UV-Vis)	0.01mg/m ³
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2003 年)【第三篇 第一章 十一 (二)】	紫外分光光度计 (Genesys10S UV-Vis)	0.001mg/m ³
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋发 HJ1262-2022	便携式环境采样器 (SOSC-02 型) 大号无动力瞬时采样器 (SOP-10)	—
甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱 (GC-2014C)	0.06mg/m ³
氯	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	紫外分光光度计 (Genesys10S UV-Vis)	0.03mg/m ³

测点位置平面示意图

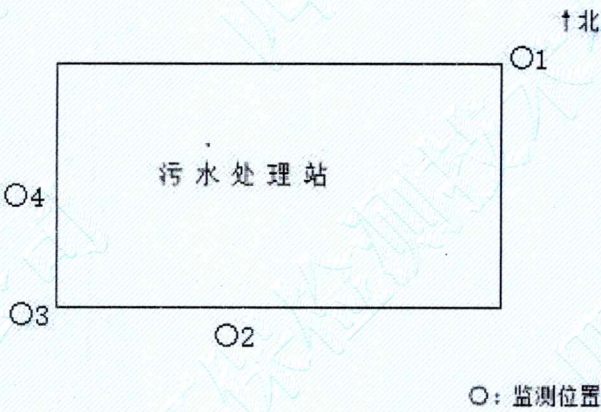

--- 以下无正文 ---

编制：丛延羽

审核：姜玲

审定：齐静

签发：刘永峰

签发日期：2023.07.26
(专用章)

